## ZLEWNIA PRZEPOMPOWNI P10

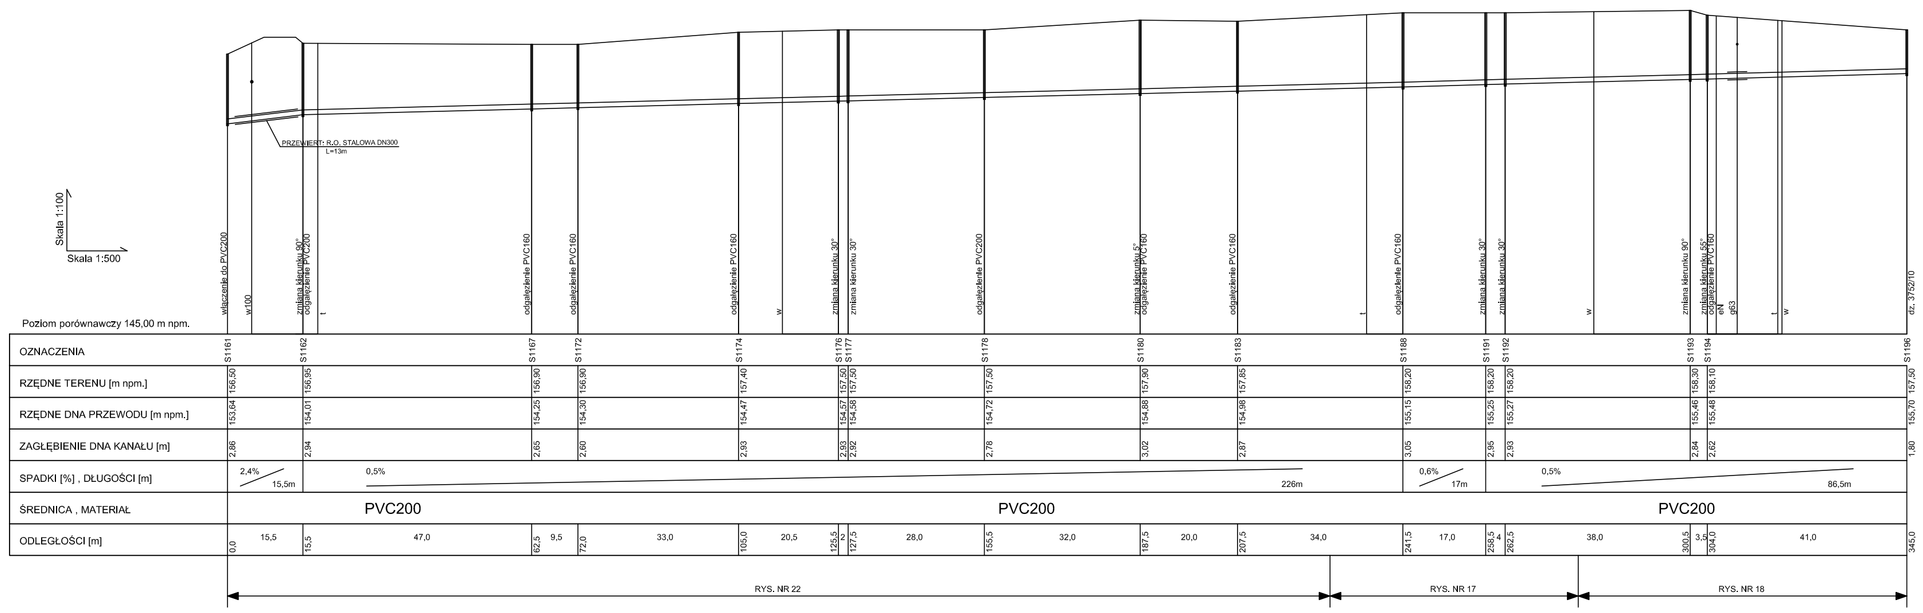


UWAGA!

1., Na skrzyżowaniach projektowanej sieci kanalizacyjnej z istniejącym gazociągiem zastosować rury osłonowe z PVC:
- dla PE75 - PVC110 L=4,0m
- dla PE90 - PVC125 L=4,0m
- dla PE110 - PVC140 L=4,0m
- dla PE125 - PVC160 L=4,0m
- dla PE160 - PVC200 L=4,0m
- dla PVC160 - PVC200 L=4,0m
- dla PVC200 - PVC250 L=4,0m
- dla PVC250 - PVC315 L=4,0m

2. Na kable energetyczne i telekomunikacyjne krzy żujące się z projektowaną kanalizacją sanitarną należy nałożyć rury ochronne dwudzielne typu AROT o d ługości 3,0 m

| | |
|---|---|
| **AQUA Spółka z o.o. 21-008 Tomaszowice , gm. Jastków** | |
| Inwestor: GMINA KURÓW powiat Puławy | Data: **2010-08-30** |
| Obiekt: **Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów - ETAP II** | Stadium: Projekt budowlany |
| Treść: **Profile podłużne rurociągów kanalizacji grawitacyjnej** | Branża: Sanit. |
| Funkcja / Imię i nazwisko / Uprawn. / Podpis / Skala | |
| Projektant: mgr inż. Danuta BEDNARCZYK — inż. mg. 1585/LUB2 300/Lub97 | 1:100/500 |
| Asystent: mgr inż. Zbigniew PODLASZEWSKI — 2838/LUB4 | Nr rys. 49 |
| Sprawdził: mgr inż. Mirosław WAUK — 5/Lub96 | |

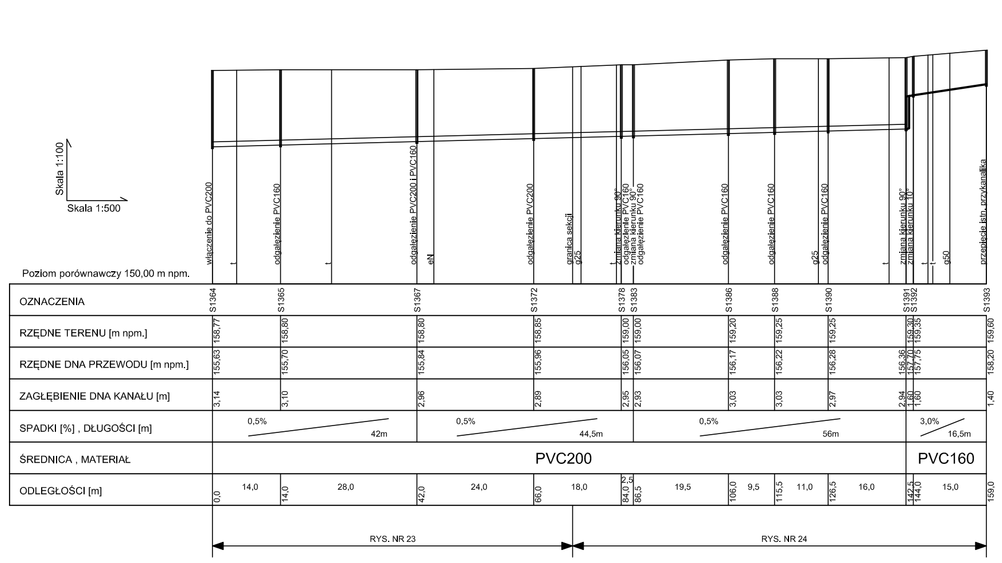


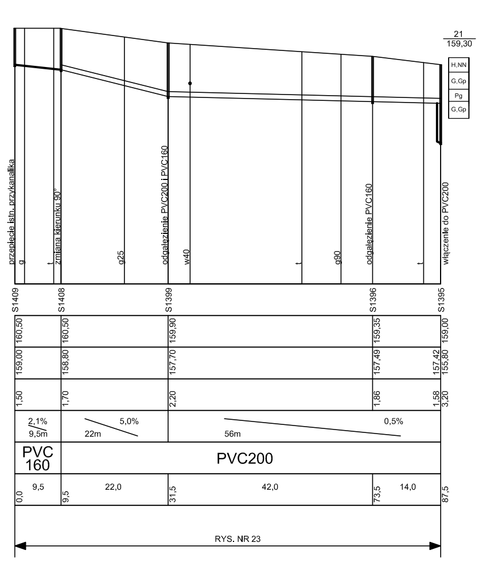
21
159,30
H.NN
G.Gr
Pg
H.Gr
studzienka bet. prefabrykat
zmiana kierunku 30°
studzienka PVC200 i PVC160
studzienka PVC160
wpust uliczny
wpust uliczny
wpust uliczny